

i

FLUID
Equipaggiamenti Travaso Gasolio



FLP 60 DC

MANUALE USO E MANUTENZIONE 533006 I Rev.0



INDICE

Informazioni di Sicurezza _____	pag. 2
Dichiarazione di Conformità _____	pag. 3
Dati tecnici _____	pag. 3
Installazione _____	pag. 4
Uso _____	pag. 6
Manutenzione _____	pag. 6
Inconvenienti e Rimedi _____	pag. 7
Ricambi _____	pag. 7
Garanzia _____	pag. 8

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

In questo manuale e sull'apparecchio sono utilizzati i simboli di sicurezza sottoelencati. Seguire le indicazioni che ne seguono per evitare possibili incidenti.



PERICOLO!

indica una condizione pericolosa che, se non evitata, può causare seri danni o anche la morte.



ATTENZIONE!

indica una condizione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare seri danni o anche la morte.

Spetta a chi utilizza l'elettropompa:

-) Conoscere e seguire le indicazioni locali relative all'installazione e all'utilizzo di apparecchi elettrici, da utilizzare per il travaso del combustibile.
-) Conoscere e seguire le precauzioni di sicurezza necessarie per manipolare gasolio e altri derivati del petrolio.
-) Accertarsi che il personale incaricato all'uso dell'apparecchio abbia la necessaria formazione in merito all'impiego e alla manutenzione dell'elettropompa. L'uso è vietato ai minori.



PERICOLO!

Questo apparecchio è progettato per il travaso di Gasolio. **USARE con Benzina e Fluidi con punto di infiammabilità minore di 55°C**, eventuali scintille potrebbero provocare incendi e/o esplosioni mortali. **NON** utilizzare l'elettropompa in presenza di possibili elementi di innesco quali: sigarette accese, motori accesi, stufe elettriche o a gas. L'elettropompa **NON** è adatta per travasare sostanze alimentari. Questo apparecchio **NON** è del tipo antideflagrante, non usare in presenza di vapori infiammabili e in ambienti/situazioni in cui le temperature superano i 55°C. Per operare in condizioni di sicurezza, è necessario che tutti i dispositivi del sistema di travaso siano collegati a terra, cioè deve essere realizzato un collegamento metallo-metallo tra i componenti, incluso il serbatoio, la pompa, il tubo di erogazione, la pistola e il serbatoio da rifornire. La mancata osservazione di quanto sopra comporta seri rischi di esplosione e di morte.



ATTENZIONE!

Questo manuale è parte integrante dell'apparecchio. Prima dell'utilizzo, per utilizzare al meglio l'apparecchio e conseguire i migliori risultati in termini di durata e funzionamento, leggere scrupolosamente le indicazioni contenute nel presente manuale e conservarlo poi in un luogo sicuro.

Prima di effettuare qualunque intervento sull'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione. Non tirare il cavo per staccare i morsetti, ma agire sempre su quest'ultimi, non afferrare mai i morsetti con le mani bagnate. Non manomettere mai in alcun modo l'apparecchio.

Osservare le regole generali di legge per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni. Utilizzare sempre correttamente l'apparecchio: un uso inappropriato può renderlo pericoloso per cose e/o persone e/o animali. Durante le operazioni di travaso adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare fuoriuscite accidentali di gasolio; utilizzare un abbigliamento adatto per proteggersi da eventuali spruzzi/fuoriuscite impreviste ed evitare il contatto con il gasolio. Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia perfettamente efficiente e funzionan-

te: in caso di problemi non utilizzare l'apparecchio e rimuoverne la causa e, se necessario, rivolgersi al centro assistenza. Non dirigere mai il getto del prodotto travasato verso persone, animali o cose diverse da quelle in cui travasare il prodotto stesso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto, legale rappresentante della società:

FLUID s.r.l.
via G. Fucà, 119
41100 Modena - ITALIA

dichiara che la fabbricazione degli apparecchi

FLP 60 DC

è in accordo con le direttive:

98/37 CEE - 73/23 CEE - 89/336 CEE

conforme alle seguenti norme europee(e loro successive varianti):

EN 292/1

EN 6100-6-1

EN 60335-1

EN 292/2

EN 6100-6-3

EN 294

EN 60204-1

conforme alle seguenti norme italiane:

DPR 547/55

Modena, lì 15/09/2008

Il legale rappresentante
Giovanni Bedoni

DATI TECNICI

FLP 60 DC: Stazione mobile di travaso per gasolio con elettropompa rotativa di tipo volumetrico a palette, autoadescante, con valvola by-pass integrata nel corpo pompa, azionata da un motore elettrico in bassa tensione a corrente continua, con grado di protezione IP55.

L'elettropompa è progettata per un funzionamento intermittente di 40 minuti (40 min ON / 40 min OFF).


La stazione mobile **FLP 60 DC** è realizzata in acciaio verniciato, disponibile a 12 V o 24 V, è dotata di contaltri con visualizzatore a 4 cifre, portapistola, interruttore di accensione, cavo con fusibile e morsetti per il collegamento diretto alla batteria, 4 metri di tubo in gomma per gasolio con diametro 3/4" e pistola con raccordo girevole.

Tipo	Volts V (+/-5%)	Potenza max W	Corrente nom. A	Corrente max. A (by-pass)	Fusi- bile	Connes- sioni	Peso Kg
FLP 60-12 DC	12	336	19	28	•	1"	20,4
FLP 60-24 DC	24	432	11	28	•	1"	20,4

Emissione di rumore

In condizioni di lavoro normali, il livello di pressione acustica, misurato alla distanza di 1 metro dall'apparecchio, è inferiore ai 70dB.

Portata di gasolio

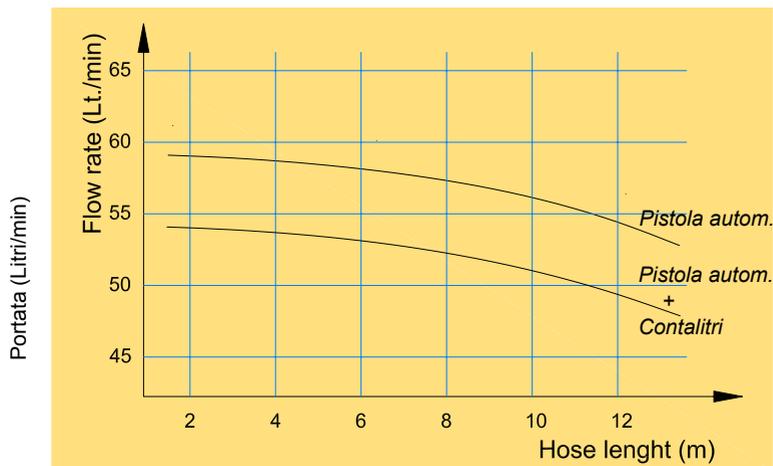

Lunghezza del tubo di erogazione (metri)


Per ottenere la massima portata dall'apparecchio si consiglia di:

-) Ridurre al minimo indispensabile la lunghezza dei condotti di aspirazione e mandata;
-) Evitare, se possibile, la presenza di gomiti e strozzamenti lungo la linea;
-) Utilizzare tubi con diametro maggiore o uguale a 3/4";
-) Pulire regolarmente il filtro dell'apparecchio;
-) Utilizzare prolunghes di corrente solo se necessario e di adeguata sezione (fino a 5 metri, sez. minima 2x4 mmq).

Identificazione prodotto

Numero di serie

Descrizione prodotto



Data di produzione


Codice Prodotto

Dati Tecnici

Ingombri FLP 60 DC

Bocca mandata

Bocca aspirazione

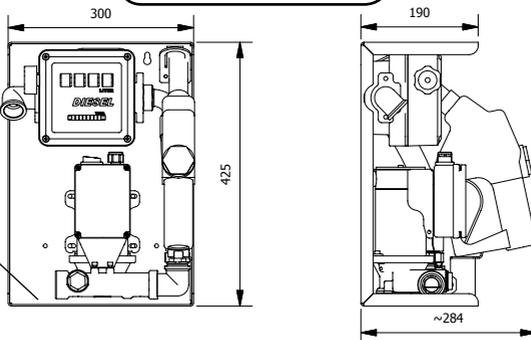

INSTALLAZIONE

⚠ PERICOLO! Se l'applicazione richiede il travaso di benzina, petrolio, o altri liquidi facilmente infiammabili, che richiedono l'impiego di dispositivi antideflagranti, **NON INSTALLARE L'ELETTROPOMPA.**

Operazioni preliminari:

-) verificare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto e che le parti elettriche siano perfettamente integre, in caso di danni e/o mancanza di parti, rivolgersi immediatamente al fornitore;

-) rimuovere i tappi di protezione sulle bocche di aspirazione e di mandata;

-) fissare l'apparecchio ad una parte solida, utilizzando le apposite sedi sulla parte posteriore dell'apparecchio.

Collegamento idraulico

FLP 60 DC: Verificare che le bocche dell'elettropompa ed i tubi di aspirazione e mandata siano puliti, non danneggiati, liberi da incrostazioni e/o detriti e che non siano presenti strozzature. Eventuali detriti potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento della pompa, richiedendo una prematura pulizia del filtro. Le connessioni filettate devono essere del tipo 1" BSP (non utilizzare collegamenti filettati conici), i collegamenti idraulici devono essere ermetici, al fine di evitare trafileamenti di aria e/o gasolio e permettere all'elettropompa di funzionare correttamente. In generale, sia per il tubo di aspirazione che di mandata (qualora non siano in dotazione), ridurre al minimo la lunghezza e adottare tubi adatti per gasolio, antistatici, con un diametro pari o maggiore di $\frac{3}{4}$ " e pressione di lavoro pari o maggiore a 10 bar, inoltre il tubo di aspirazione deve essere adatto a funzionare in depressione. Nel collegamento, osservare il corretto flusso del gasolio come indicato dalla freccia sul corpo pompa.

 **ATTENZIONE!** L'impiego di tubazioni non idonee può provocare danni alle persone e inquinamento, a causa di possibili fuoriuscite di gasolio.

 **ATTENZIONE!** I tubi di erogazione e gli accessori (pistole, contaltri, etc.) devono essere provvisti di messa a terra per scaricare le correnti elettrostatiche.

E' responsabilità dell'installatore adottare idonei materiali per le tubazioni di collegamento.

Collegamento elettrico

 **ATTENZIONE!** Il collegamento elettrico deve sempre e comunque essere realizzato nel rispetto delle normative locali vigenti ed è responsabilità di chi installa verificare che questo avvenga.

Verificare che la tensione della fonte di alimentazione corrisponda a quanto riportato sulla targhetta Dati Tecnici dell'apparecchio; il mancato rispetto della corretta tensione di alimentazione può causare il danneggiamento dell'elettropompa; verificare poi che il fusibile sul cavo di alimentazione sia efficiente.

 **ATTENZIONE!** Proteggere il cavo di alimentazione da olio, eccessivo calore e spigoli vivi; controllare periodicamente il cavo e verificare che non sia danneggiato: in caso di danneggiamento (schiacciamento, tagli, spellature) sostituire immediatamente il cavo con uno uguale all'originale. Evitare che l'apparecchio, il cavo ed i connettori o pinze vengano a contatto con l'acqua e/o ambienti con elevato tasso di umidità. In caso di utilizzo di una prolunga, utilizzare un cavo di sezione almeno 2x4 mmq x 5 metri di lunghezza e svolgere completamente il cavo durante l'utilizzo. Effettuare sempre i collegamenti verso terra di tutte le parti metalliche. Nessuna parte sotto tensione deve entrare a contatto con acqua o liquidi infiammabili. Assicurarsi che l'interruttore sia su "0" (spento), quindi collegare il morsetto rosso al polo positivo (+) ed il morsetto nero al polo negativo (-) della fonte di energia elettrica

USO

 **PERICOLO!** Al fine di prevenire incidenti, osservare le necessarie precauzioni durante le operazioni di travaso. Non utilizzare l'elettropompa in presenza di possibili elementi di innesco quali sigarette accese, motori endotermici accesi, sistemi di riscaldamento accesi, etc. Per iniziare il travaso premere l'interruttore di accensione dell'apparecchio e tirare la leva della pistola.

Al termine dell'erogazione spegnere l'apparecchio e staccare l'alimentazione.

 **ATTENZIONE!** Durante l'impiego dell'elettropompa osservare le precauzioni necessarie a prevenire scosse elettriche. Utilizzare l'apparecchio in ambienti con temperature comprese tra -15°C e +40°C, con tasso d'umidità inferiore al 90%.

 **ATTENZIONE!** Evitare il contatto prolungato della pelle con il gasolio. Proteggersi da eventuali fuoriuscite accidentali e/o spruzzi di gasolio, indossando sempre idonei mezzi di protezione individuali conformi alle norme, quali occhiali, guanti e stivali; sostituire subito indumenti bagnati di gasolio lavando la zona del corpo interessata con acqua e sapone.

Questa elettropompa è stata progettata per il travaso di gasolio con punto di infiammabilità pari o superiore a 55 °C. **NON UTILIZZARE** l'elettropompa per altri tipi di fluidi. L'impiego dell'elettropompa con altri tipi di fluidi può danneggiare l'elettropompa stessa e comporta il decadimento della garanzia. L'elettropompa non è adatta per usi alimetari.

Funzionamento a secco

 **ATTENZIONE!** NON lasciare funzionare l'elettropompa a secco. Il funzionamento a secco, anche per pochi minuti, danneggia l'elettropompa.

Funzionamento in by-pass

L'elettropompa è dotata di una valvola by-pass che interviene quando l'erogazione è sospesa e il motore è acceso. Per prolungare la durata dell'elettropompa si raccomanda di limitare a 3 minuti (max.) il tempo di funzionamento in by-pass.

 **ATTENZIONE!** Un funzionamento in by-pass superiore a 3 minuti provoca il riscaldamento anomalo del gasolio contenuto nell'elettropompa, con conseguenti rischi di incendio/esplosione e/o fuoriuscita di gasolio.

MANUTENZIONE

 **ATTENZIONE!** Pericolo di scariche elettriche: prendere le necessarie precauzioni! Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione. Prima di ricollegare l'apparecchio alla rete elettrica, accertarsi che tutte le parti siano state correttamente rimontate.

L'accurata progettazione e la cura nella realizzazione dell'apparecchio riducono al minimo le operazioni di manutenzione; si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

Quotidianamente:

mantenere puliti la pompa e le tubazioni per individuare eventuali trafileamenti, controllare la tenuta delle connessioni e, se necessario serrare e/o eliminare immediatamente le perdite; Controllare lo stato del cavo di alimentazione elettrica: tagli, spellature o altri danneggiamenti richiedono la sostituzione del cavo con uno uguale all'originale, questa operazione deve essere eseguita da personale specializzato, nel rispetto delle norme locali vigenti.

Controllare lo stato del tubo di aspirazione e di mandata: screpolature, tagli, rigonfiamenti o altri danneggiamenti richiedono la sostituzione del tubo con uno uguale all'originale.

Settimanalmente o ogni 5 ore di lavoro:

controllare e/o pulire il filtro integrato nel corpo pompa: un filtro intasato riduce la portata della pompa e ne compromette la sua durata; per rimuovere il filtro svitare il tappo (2, pag. 7) ed estrarlo dalla sede, pulirlo con un getto d'aria, rimetterlo nella sede e riavvitare il tappo.

Ogni 2 anni è raccomandato sostituire i tubi di mandata in gomma

Trasporto

Spegnere, effettuare lo scollegamento elettrico, idraulico e vuotare l'elettropompa. Imballare la stazione mobile e assicurarsi che durante il trasporto non subisca urti.


Smaltimento

Non disperdere materiale inquinato nell'ambiente. Fare riferimento ai regolamenti locali per un corretto smaltimento.

INCONVENIENTI E RIMEDI

Inconveniente	Causa	Rimedio
Non funziona l'elettropompa	Manca di tensione	Controllare la tensione di alimentazione. Controllare che il cavo (e prolunghe) sia collegato e che il fusibile sia integro.
L'elettropompa ha bassa portata e/o il motore gira lentamente	Tensione inferiore al valore prescritto.	Correggere la tensione. Se si usano prolunghe, verificare che esse abbiano sezione di almeno 2x4mmq e lunghezza inferiore a 5 m.
L'elettropompa funziona, ma non c'è portata	Livello del serbatoio basso Condotti occlusi e/o filtro sporco Trafilamenti di aria	Riempire il serbatoio. Rimuovere le occlusioni e/o pulire il filtro Controllare le giunzioni e i tubi.

RICAMBI

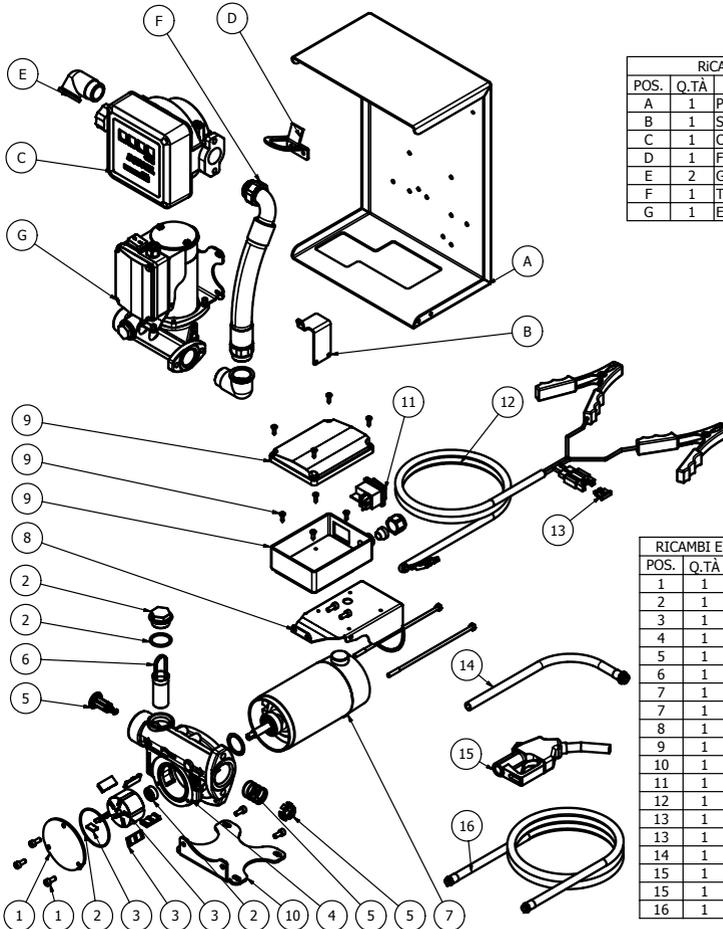

RICAMBI FLP 60 12V-24V DC			
POS.	Q.TÀ	DESCRIZIONE	CODICE
A	1	Pannello a C_FLP	200031
B	1	Supporto pistola FLP	200030
C	1	Contattori FM4	320701
D	1	Fondina per pistola	200011
E	2	Gomito 90° 1"	-----
F	1	Tubo raccordato FLP 60	-----
G	1	Elettropompa FLC 60 DC	-----

RICAMBI ELETTROPOMPA FLC 60 12V-24V DC			
POS.	Q.TÀ	DESCRIZIONE	CODICE
1	1	Kit coperchio + viti	695005
2	1	Kit guarnizioni	695001
3	1	Kit girante + palette	695002
4	1	Corpo pompa 60 lt.	210002
5	1	Kit valvola by-pass DC	695016
6	1	Filtro	217001
7	1	Motore 24V	460102
7	1	Motore 12V	460101
8	1	Kit coperchio FLC 60 DC	695017
9	1	Kit scatola elettrica	695006
10	1	Kit supporto FLC 60 DC	695018
11	1	Interruttore B4	425001
12	1	Cavo 2x4 4mt	400003
13	1	Fusibile 25A (Motore 12V)	450001
13	1	Fusibile 15A (Motore 24V)	450002
14	1	Tubo Aspirazione	990201
15	1	Pistola autom. 60 Lt/min	320601
15	1	Pistola man. 60 Lt/min	321601
16	1	Tubo erogaz. 1"-4 mt	990104

GARANZIA

L'elettropompa è garantita in conformità alle disposizioni di leggi e/o specifiche nazionali, fa fede la data di acquisto indicata sul documento fiscale.

La garanzia è limitata alla riparazione di difetti imputabili alla fabbricazione e/o al materiale; e non comprende costi e rischi di trasporto, che rimangono a carico del cliente.

Guasti derivati da usura naturale, sovraccarico o uso improprio dell'apparecchio sono esclusi dalla garanzia. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che possono derivare dall'impiego dell'apparecchio.

La garanzia decade in caso di manomissione dell'apparecchio.

Timbro Rivenditore - Dealer's stamp



FLUID s.r.l.

Fuel Transfer Equipments

via G. Fucà, 119 ZI Torrazzi Sud
41100 Modena (MO) Italy

Tel. +39 059 250307

Fax +39 059 250307

e-mail: info@fluiditalia.it

www.fluiditalia.it

Immagine e descrizioni sono di proprietà di FLUID srl. I dati tecnici e le caratteristiche contenuti si intendono non impegnativi e FLUID srl si riserva il diritto di variarli senza obbligo di preavviso.